



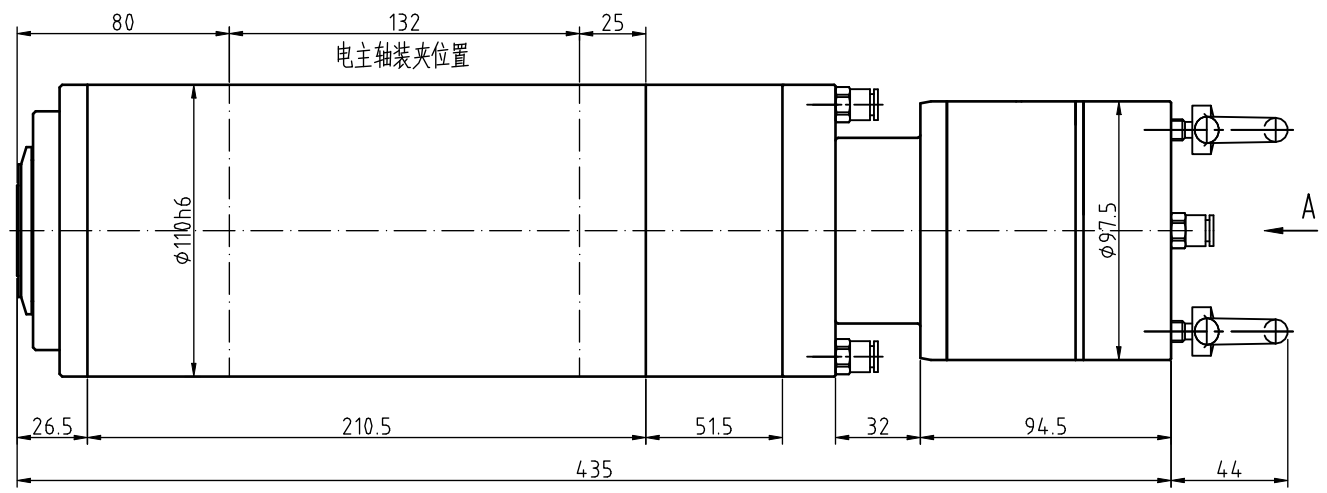

型号 GDL110-30-24Z-4.5
电压 220V
功率 4.5kw
电流 15.5A
频率 800Hz
转速 24000rpm
极数 4P
相数 3
旋向 从轴申端看为逆时针旋转
刀柄 BT30 (推荐普慧)
拉钉 BT30-45° (推荐普慧)
重量 23KG

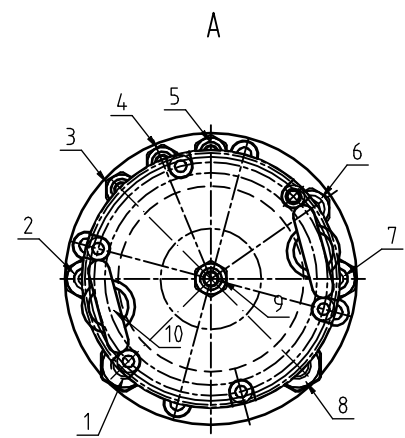

- 1:电源线 三色线接U、V、W相/黄绿线接地
- 温度控制线 110℃热敏电阻二相接温控保护器
- 2:冷却出水 (2与7端接8/6软管)
- 3:回气 0.4-0.7MPa (6/4软管)
- 4:换刀除尘 0.3-0.4MPa (6/4软管)
- 5:气封 0.1-0.2MPa (6/4软管)
- 6:编码器 预留接口(此款无编码器)
- 7:冷却进水 水泵扬程12m (不要接错!)
- 8:接近开关数量 挂刀与卸刀两个NPN(常开)N.O.
- 接近开关接法 棕线接+24VDC 蓝线接0VDC
信号负载一端接+24VDC/另一端接黑线
- 9:卸刀进气 0.4-0.7MPa (6/4软管)
- 10:吊环提手 安装使用

PTC三芯热敏电阻参数	
直流电源	最大DC25V/100mA
-20~25℃	≤300Ω
≤90℃	≤750Ω
105℃	≤1650Ω
110℃	额定动作温度
115℃	≥3990Ω
≥125℃	≥12KΩ
≤160℃	最高存放温度

- 特别警示:
- 1.电主轴安装必须在装夹位置,否则易造成轴承损坏!
 - 2.主轴必须完全停止才能换刀,手动换刀按钮在主轴旋转时必须不起作用,否则易造成主轴卡死!
 - 3.气缸必须回气(活塞复位)后才能启动主轴,否则易造成主轴卡死!
 - 4.换刀的同时必须确保除尘气路开启,防止灰尘或异物进入主轴!
 - 5.气封必须保持常开!
 - 6.压缩空气必须是清洁干燥的,过滤精度0.1微米!气封常开。建议使用两级过滤,过滤精度分别为0.5微米/0.1微米,并且空气过滤器带自排泄装置。
 - 7.严格按电主轴频压曲线设置变频器。

備 (通) 用 件 登 記	
旧底图总号	
底 图 总 号	
签 字	
日 期	
档案员	日 期

						通用气缸款			江苏翰琪电机股份有限公司	
标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日	阶段标记			外形图	
设 计			标准化							
						S			GDL 110-30-24Z/4.5	
审 核										
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张				