



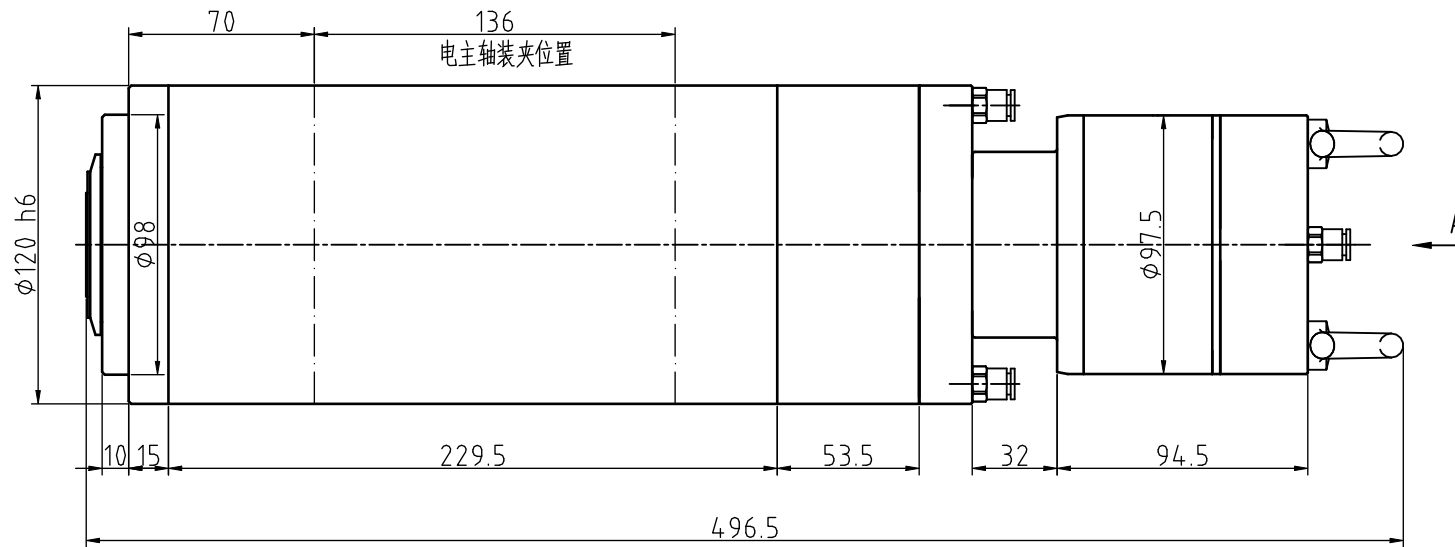

型号 GDL120-30-24Z/5.5
电压 220V
功率 5.5kw
电流 19.0A
频率 800Hz
转速 24000rpm
极数 4P
相数 3
旋向 从轴伸端看为逆时针旋转
刀柄 BT30 (推荐普慧)
拉钉 BT30-45° (推荐普慧)
重量 25KG

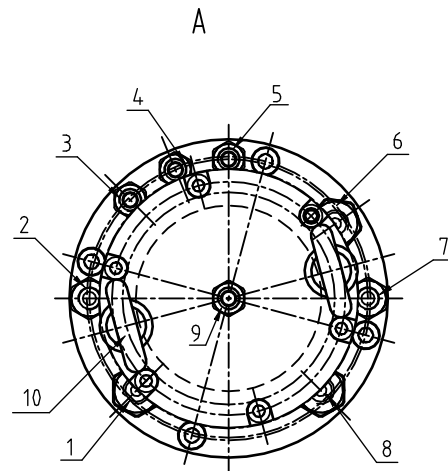

- 1:电源线 三色线接U、V、W相/黄绿线接地
温度控制线 110℃热敏电阻二相接温控保护器
2:冷却出水 (2与7端接8/6软管)
3:回气压力 0.70MPa (6/4软管)
4:换刀除尘压力 0.2-0.3MPa (6/4软管)
5:气封压力 0.1-0.2MPa (6/4软管)
6:编码器 预留接口(此款无编码器)
7:冷却进水 水泵扬程12m (不要接错!)
8:接近开关数量 挂刀与卸刀两个NPN(常开)N.O.
接近开关接法 棕线接+24VDC 蓝线接0VDC
信号负载一端接+24VDC/另一端接黑线
9:卸刀进气压力 0.70MPa (6/4软管)
10:吊环提手 安装使用

PTC三芯热敏电阻参数	
直流电源	最大DC25V/100mA
-20~25℃	≤300Ω
≤90℃	≤750Ω
105℃	≤1650Ω
110℃	额定动作温度
115℃	≥3990Ω
≥125℃	≥12KΩ
≤160℃	最高存放温度

特别警示:

- 电主轴安装必须在装夹位置, 否则易造成轴承损坏!
- 主轴必须完全停止才能换刀, 手动换刀按钮在主轴旋转时必须不起作用, 否则易造成主轴卡死!
- 气缸必须回气(活塞复位)后才能启动主轴, 否则易造成主轴卡死!
- 换刀的同时必须确保除气路开启, 防止灰尘或异物进入主轴!
- 气封必须保持常开!
- 压缩空气必须是清洁干燥的, 过滤精度0.1微米! 气封常开。建议使用两级过滤, 过滤精度分别为0.5微米/0.1微米, 并且空气过滤器带自排泄装置。
- 严格按电主轴频压曲线设置变频器。

							通用气缸款			江苏翰琪电机股份有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶段标记			外形图	
设计			标准化								
							S			1:2	
审核											
工艺			批准				共 1 张 第 1 张			GDL120-30-24Z/5.5	

备 (通) 用
件 登 记

旧底图号

底图号

签 字

日 期

档案员 日 期